

Mode d'emploi Ioniseur annulaire



Mode d'emploi Ioniseur annulaire



Air Line



[REDACTED]

[REDACTED]

Types: Ioniseur annulaire avec pistolet de nettoyage (appareil à main)
Ioniseur annulaire sans pistolet de nettoyage

RI 20 P, RI 32 P, RI 65 P
RI 20, RI 32, RI 65

À conserver pour une utilisation ultérieure !

Table des matières

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Remarques concernant le mode d'emploi | 5. Élimination des pannes |
| 2. Sécurité | 6. Entretien et réparation |
| 3. Installation | 7. Caractéristiques techniques |
| 4. Application | |

1 Remarques concernant le mode d'emploi

Le ioniseur annulaire est également appelé „ appareil » ou „ ioniseur » dans ce mode d'emploi.

1.1 Symboles utilisés

Dans le mode d'emploi



Attention !
Remarques importantes !



Avertissement !
Tension électrique importante !
Danger de mort !



**Brancher et débrancher le connecteur coaxial uniquement
lorsque le bloc d'alimentation est hors tension!**

Dans le mode d'emploi et sur l'appareil



Avertissement !
Tension électrique importante !
Danger de mort !

2 Sécurité

L'appareil est sûr en cas d'utilisation conforme.

Il y a des risques en cas d'erreur de manipulation ou d'emploi abusif :

- pour la vie de l'opérateur,
- pour l'appareil et autres biens matériels.

Consulter aussi le chapitre 3.1 (Importantes consignes d'installation).



Dans le cas d'opérateurs à stimulateur cardiaque, prière de prendre des consignes de sécurité particulières !

2.1 Utilisation conforme

L'appareil génère des ions positifs et négatifs.

Grâce à l'assistance par air comprimé du courant d'air, les appareils servent à supprimer la charge électrostatique et les saletés (p. ex. poussière) sur le papier, les feuilles plastiques, le textile, le verre, les matières plastiques, etc.

Utiliser uniquement des blocs d'alimentation HAUG pour l'alimentation des appareils en haute tension.



L'appareil ne devra pas être installé ou mis en œuvre dans des zones à risques d'explosion.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de procéder soi-même à des transformations et à des modifications de l'appareil. Il faut respecter les conditions d'installation et de service prescrites dans ce mode d'emploi.

2.2 Sources de danger

En cas de défauts au niveau des fiches et câbles pour haute tension, il y a risque d'électrocution. Mettre l'appareil immédiatement hors service si l'on constate des détériorations et des défauts au niveau du système électrique.



Ne jamais utiliser d'ioniseurs accouplés à de l'air comprimé sans réducteurs de pression ni filtres à air comprimé (voir « Accessoires ») !

Ne jamais dépasser la pression maximum autorisée (voir « Caractéristiques techniques ») !

Doter les tuyaux à air comprimé de colliers appropriés !



Avertissement !

Tension électrique importante !

Danger de mort !



Brancher et débrancher le connecteur coaxial uniquement lorsque le bloc d'alimentation est hors tension !

2.3 Exigences à l'adresse des opérateurs

Seuls des spécialistes et des personnes informées sur les dangers éventuels sont autorisés à installer l'appareil et à le mettre en service. Les personnes mentionnées doivent avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité. Les personnes désignées doivent avoir reçu une formation portant sur l'installation et les manipulations d'appareils à air comprimé, et donc en connaître les risques qui en découlent.

3 Installation

Seuls des spécialistes et des personnes autorisées et informées sur les risques possibles peuvent installer l'appareil. Les personnes mentionnées doivent avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité. Les personnes désignées doivent avoir reçu une formation portant sur l'installation et les manipulations d'appareils à air comprimé, et donc en connaître les risques qui en découlent.

1. Installer l'appareil (voir chapitre 3.2).
2. Raccorder l'appareil à la prise d'air comprimé.
3. Brancher l'appareil au bloc d'alimentation.

3.1 Importantes consignes d'installation

La position de l'appareil n'a aucune influence sur son fonctionnement.



Ne jamais utiliser d'ioniseurs accouplés à de l'air comprimé sans réducteurs de pression ni filtres à air comprimé (voir « Accessoires ») !
Ne jamais dépasser la pression maximum autorisée
(voir « Caractéristiques techniques ») !
Doter les tuyaux à air comprimé de colliers appropriés !



Raccorder les appareils au bloc d'alimentation uniquement à la fin de l'installation.



Brancher et débrancher le connecteur coaxial uniquement lorsque le bloc d'alimentation est hors tension!

3.2 Ioniseurs

Les points renvoient aux figures à la fin du mode d'emploi.

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Ioniseur annulaire avec pistolet de nettoyage (appareil à main) | A: RI 20 P
B: RI 32 P
C: RI 65 P |
| 2 | Ioniseur annulaire sans pistolet de nettoyage | A: RI 20
B: RI 32
C: RI 65 |
| 3 | L'écart approprié entre les ioniseurs et le matériau est d'env. 20 à 300 mm, au min. 10 mm, au max. 500 mm. | |
| 4 | L'écart B par rapport à l'élément à la terre de la machine doit toujours être supérieur à l'écart A. | |
| 5 | Monter l'appareil d'ionisation de manière à ce qu'il n'y ait pas de parties de machine mises à la terre derrière le matériau. | |
| 6 | Incliner l'appareil d'env. 10 à 30° contre le sens de déplacement pour améliorer le nettoyage des surfaces. | |
| 7 | Poser le câble haute tension de manière à ne pas le plier.
Plus petit rayon de courbure 50 mm. | |

4 Application

Seuls des spécialistes et des personnes autorisées et informées sur les risques possibles peuvent mettre l'appareil en marche. Les personnes mentionnées doivent avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité. Les personnes désignées doivent avoir reçu une formation concernant les manipulations d'appareils à air comprimé, et donc en connaître les risques qui en découlent.

Conditions préalables :

Le bloc d'alimentation et l'ioniseur doivent être correctement raccordés.

Les ioniseurs, en liaison avec de l'air comprimé et des blocs d'alimentation HAUG, servent à éliminer toute charge électrostatique et saleté (p. ex. poussière) sur le papier, les feuilles, le textile, le verre, les matières plastiques, etc.

4.1 Mise en service

1. Appliquer l'air comprimé.
2. Mettre le bloc d'alimentation sous tension.

5 Élimination des pannes

Seuls des spécialistes sont autorisés à supprimer les pannes. La personne mentionnée doit avoir lu le mode d'emploi et se conformer aux instructions, remarques et consignes de sécurité. La personne désignée doit avoir reçu une formation portant sur l'installation et les manipulations d'appareils à air comprimé, et donc en connaître les risques qui en découlent.

Si des dysfonctionnements se produisent au niveau du bloc d'alimentation et de l'ioniseur, s'assurer d'abord que l'installation est correcte. S'il n'est pas ainsi possible de supprimer le dysfonctionnement, prière de nous retourner le bloc d'alimentation avec l'ioniseur pour examen.



Avertissement !
Tension électrique importante !
Danger de mort !



Brancher et débrancher le connecteur coaxial uniquement lorsque le bloc d'alimentation est hors tension!

6 Entretien et réparation



Avertissement !
Tension électrique importante !
Danger de mort !

L'appareil ne contient aucune pièce que l'opérateur puisse réparer lui-même.

Si l'appareil est défectueux ou est supposé l'être, le mettre immédiatement hors service et veiller à ce qu'on ne puisse plus le remettre en marche.

6.1 Nettoyer



La nettoyer au moins tous les 14 jours avec une brosse spéciale et du détergent spécial ou un système spécial de nettoyage (voir Accessoires).

6.2 Accessoires

Unité de maintenance à air comprimé ¼"	11.7210.001
Détergent spécial	10.7220.000
Brosse spéciale	10.7218.000
Système spécial de nettoyage	10.7218.001
Brosse circulaire pour le système spécial de nettoyage	X – 6822

7 Caractéristiques techniques

7.1 Tension d'alimentation

Les ioniseurs sont alimentés en haute tension par des blocs d'alimentation HAUG.

7.2 Air comprimé

Pression maximum		6 bars, sans huile ni aérosols.
Consommation d'air	RI 20, RI 20 P	240 l/min avec 6 bars
	RI 32, RI32 P	580 l/min avec 6 bars
	RI 65, RI 65 P	340 l/min avec 6 bars

7.3 Conditions environnantes

Température ambiante :

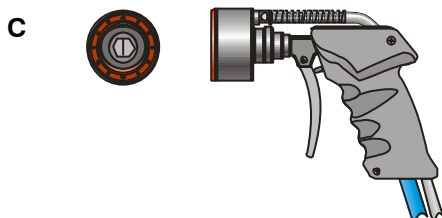
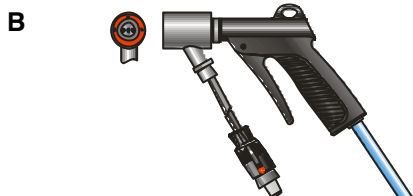
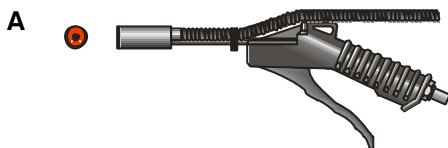
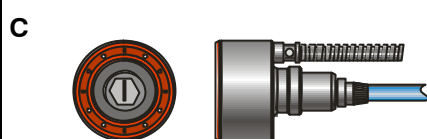
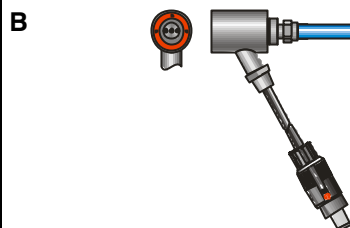
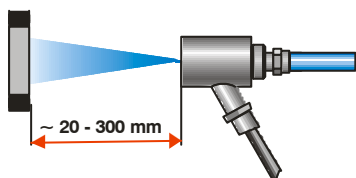
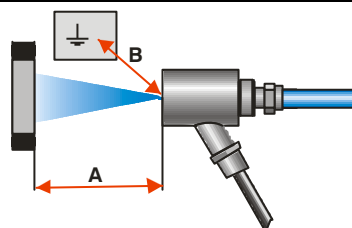
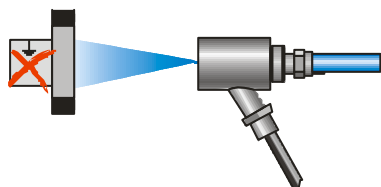
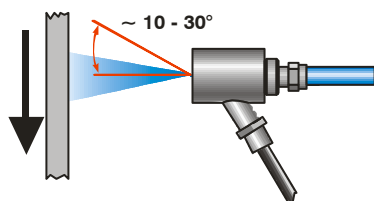
Plage d'utilisation nominale	+5 °C à +45 °C
Plage limite pour stockage et transport	-15 °C à +60 °C


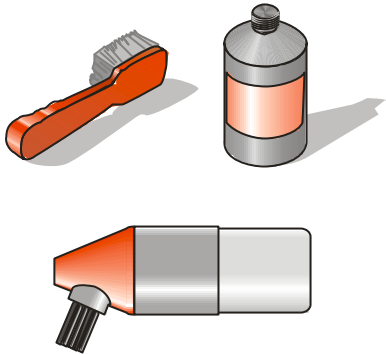
Humidité de l'air :

Plage d'utilisation nominale	20 % à 65 % FR
Plage limite pour stockage et transport	0 % à 85 % FR

7.4 Dimensions

Ioniseur annulaire	RI 20 (P)	Ø 20 mm
	RI 32 (P)	Ø 32 mm
	RI 65 (P)	Ø 65 mm
Câble haute tension		Longueur personnalisée
Tuyau à air comprimé		Longueur personnalisée

1**2****3****4****5****6**

7  $r > 50 \text{ mm}$	8 



made by



HAUG GmbH & Co.KG

Friedrich-List-Straße 18
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 07 11 / 94 98 - 0
Telefax 07 11 / 94 98 - 298

www.haug.de

E-Mail: info@haug.de

HAUG Biel AG

Postfach 52
CH-2500 Biel/ Bienne 6
Johann-Renfer-Strasse 60
CH-2500 Biel/ Bienne 6
Telefon 0 32 / 3 44 96 96
Telefax 0 32 / 3 44 96 97

www.haug.de

E-Mail: haug@bluewin.ch